


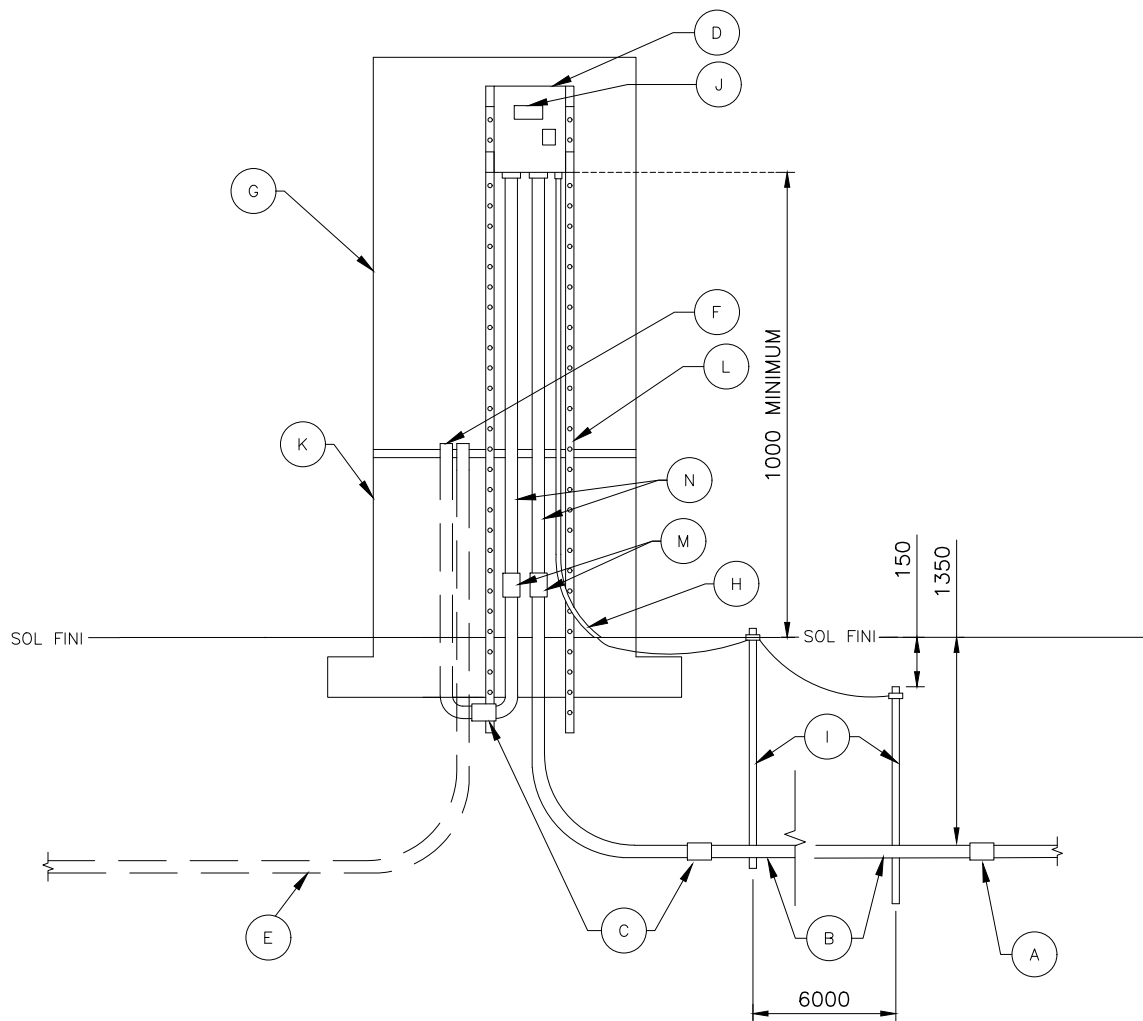

MONTAGE TYPE DES ÉQUIPEMENTS

- | | |
|---|--|
| <p>(A) POINT DE RACCORDEMENT DU NOUVEAU CONDUIT AU CONDUIT DE LA CIE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE. FOURNIR ET INSTALLER LES RÉDUCTEURS ET AUTRES ACCESSOIRES REQUIS.</p> <p>(B) CONDUIT PVC 35mm (1¼") ENROBÉ DE BÉTON</p> <p>(C) ADAPTATEUR AL/PVC 35mm (1¼")</p> <p>(D) COFFRET DE BRANCHEMENT CSA À 2 PARTITIONS MODÈLE HD1 DE MICROELECTRIC OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ.</p> <p>(E) CONDUIT PVC 103mm VERS PUITS D'ACCÈS</p> <p>(F) CONDUIT PVC 35 mm (1¼")</p> <p>(G) COFFRET DE DISTRIBUTION ET DE CONTRÔLE POUR FEUX DE CIRCULATION</p> | <p>(H) CONDUIT D'ALUMINIUM 21 mm (¾"), AVEC SUPPORT DE CONDUIT EN ACIER INOXYDABLE À TOUS LES MÈTRES ET UN CONDUCTEUR NU CALIBRE 6 POUR MISE À LA TERRE</p> <p>(I) TIGE DE MISE À LA TERRE (MINIMUM 2) À REVÊTEMENT DE CUIVRE LIÉ. DIAMÈTRE: 19 mm (¾"), LONGUEUR: 3 m (10'), ET AVEC RACCORDS EXOTHERMIQUES ENTRE LES CÂBLES ET LA TIGE</p> <p>(J) PLAQUE D'IDENTIFICATION</p> <p>(K) MASSIF DE BÉTON POUR COFFRET</p> <p>(L) SUPPORT FIXÉ UNIQUEMENT DANS LE MASSIF DE BÉTON</p> <p>(M) JOINT DE DILATATION EN ALUMINIUM MODÈLE XJG DE CROUSE-HINDS OU ÉQUIVALENT</p> <p>(N) CONDUIT D'ALUMINIUM 35mm (1¼"), AVEC SUPPORT DE CONDUIT À TOUS LES MÈTRES</p> |
|---|--|

NOTES :

- LES COTES SONT EN MILLIMÈTRES;
- LES SUPPORTS POUR COFFRETS DE BRANCHEMENT ET DE TRANSFORMATION SONT FIXÉS UNIQUEMENT DANS LE MASSIF DE BÉTON ET À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, À L'ARRIÈRE DU MASSIF;
- TOUTES LES ENTRÉES ET SORTIES DU COFFRET DE BRANCHEMENT DOIVENT ÊTRE SOUS LE COFFRET ET NON SUR LE CÔTÉ;
- LE RACCORDEMENT ENTRE LE COFFRET DE BRANCHEMENT ET LE COFFRET DE CONTRÔLE DOIT PASSER PAR L'INTÉRIEUR DU MASSIF DE BÉTON (AUCUN PERCEMENT AU COFFRET DE CONTRÔLE N'EST ACCEPTÉ).
- LA SEMELLE DU MASSIF DE FONDATION DU COFFRET DEVAIT ÊTRE COUPÉE LOCALEMENT POUR ASSURER LE LIBRE PASSAGE DES CONDUITS D'ALUMINIUM QUI DEVRONT LONGER LE MASSIF.
- LE COFFRET DE BRANCHEMENT DOIT ÊTRE POSITIONNÉ À L'ARRIÈRE OU SUR LE CÔTÉ DU MASSIF DE FONDATION DU COFFRET, LÀ OÙ LES RISQUES D'ÊTRE ACCIDENTÉS SONT PLUS FAIBLE. POSITION FINALE À CONFIRMER PAR LE REPRÉSENTANT DE LA VILLE.



ALIMENTATION 120/240V SOUTERRAINE ET DISTRIBUTION SOUTERRAINE POUR FEUX DE CIRCULATION

DATE : JANVIER 2026

ÉCHELLE : AUCUNE

No:

FC-19